RYSUNEK OGÓLNY skala 1:200

PRZEKRÓJ A–A

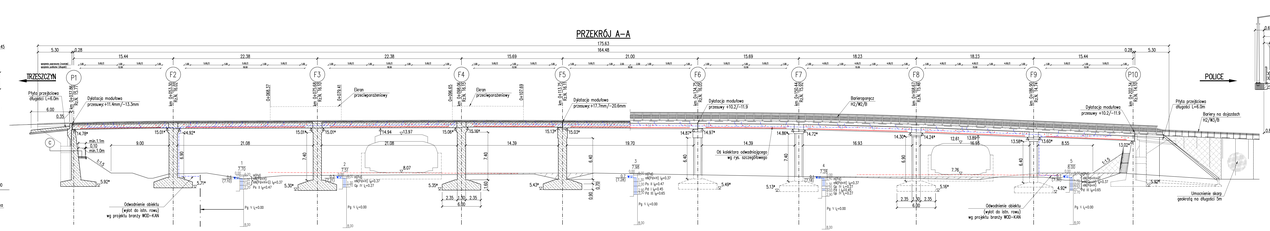
TRZEBOSZYN
POLICE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Płyta przejściowa długości L=4.0m
Dylatacja modułowa przesuwy ±17.5mm/-15.5mm
Żelbetowy mur oporowy
Żelbetowy mur oporowy
Dylatacja modułowa przesuwy ±17.5mm/-20.6mm
Żelbetowy mur oporowy
Dylatacja modułowa przesuwy ±10.2/-11.3
Żelbetowy mur oporowy
Dylatacja modułowa przesuwy ±10.2/-11.3
Żelbetowy mur oporowy
Płyta przejściowa długości L=4.0m
Balony na dojazdach H2/W2/B
Umocnienie stożka gruntu
Umocnienie skarpy gruntu na długości 5m
Otwór przepustowy
Otwór przepustowy
Otwór przepustowy
Otwór przepustowy
Odwodnienie obiektu (wylot do istn. rowu) wg projektu branży WOD-KAN
Odwodnienie obiektu (wylot do istn. rowu) wg projektu branży WOD-KAN
Odwodnienie obiektu (wylot do istn. rowu) wg projektu branży WOD-KAN
Dł. kolektora odwadniającego wg rys. szczegółowego
Dł. kolektora odwadniającego wg rys. szczegółowego
Odwodnienie obiektu (wylot do istn. rowu) wg projektu branży WOD-KAN
Umocnienie stożka gruntu
Umocnienie skarpy gruntu na długości 5m
Mur oporowy umocnienia stożka wg szczegółów
Mur oporowy umocnienia stożka wg szczegółów
Umoc. skarpy narzutem z kamienia połamanego na zaprawie cem.-piask.
Umoc. skarpy narzutem z kamienia połamanego na zaprawie cem.-piask.
Nawierzchnia z kostki bet. na zaprawie cem.-piask. (między biegami schodowymi)
Umocnienie stożka gruntu
Umoc. skarpy narzutem z kamienia połamanego na zaprawie cem.-piask.
Mur oporowy umocnienia stożka wg szczegółów
Umocnienie stożka gruntu
Umocnienie skarpy gruntu na długości 5m
Balony na dojazdach H2/W2/B
Żelbetowy mur oporowy
Żelbetowy mur oporowy
Żelbetowy mur oporowy