


INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 35

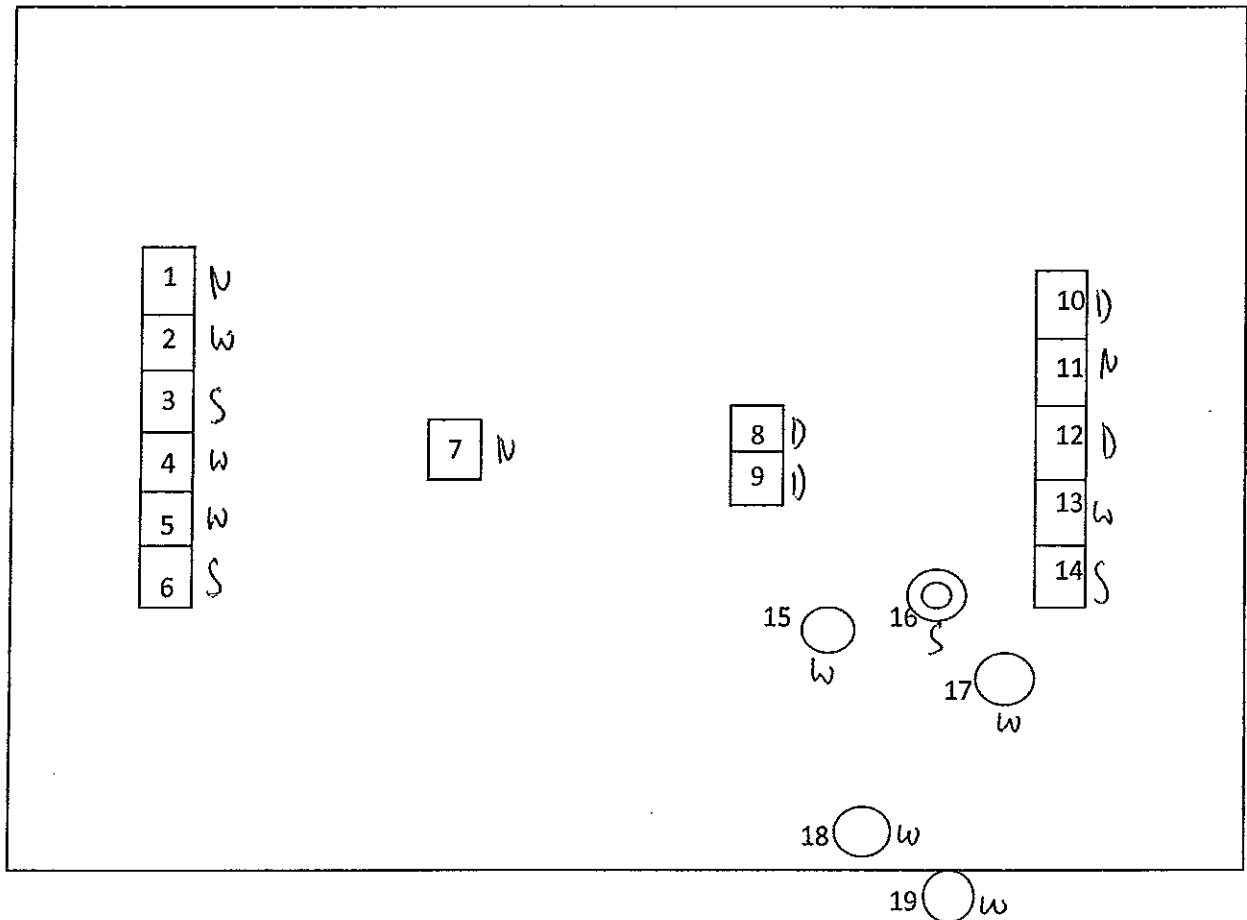

MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski  
upr. nr 5734

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 35

STAN OBECNY

NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II PIĘTRO															WK M5	PCOG M5	WŁ M5		
I PIĘTRO			PCOG M3	WK M3	WŁ M3			PK M4	KW M4	PK M4		PK M4	WŁ M4	PGWP M4				WK M4	
PARTER		WŁ M1		WK M1		PCOG M1		PK M2	PK M2			PK M2		PGWP M2					WK M2
PIWNICA																			

LEGENDA : WK – WENTYLACJA KUCHNI , WŁ – WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG – PIEC CO GAZOWY , WP – WENTYLACJA POLÓJ , PCOE – PIEC CO ETAŻOWY , KW – KUCHNIA WĘGLOWA , PK – PIEC KAFLOWY .

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE :

WENTYLACJE KUCHNI W MIESZKANIU NR.3 NALEŻY PRZEŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.4 DO PRZEWODU NR.1 .

W MIESZKANIU NR.4 NALEŻY PRZEŁĄCZYĆ PGWP Z PRZEWODU NR.14 DO PRZEWODU NR.11 .

BRAK WENTYLACJI ŁAZIENKI MIESZKANIE NR.2 NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOEWJ WEWNĘTRZNA O 150

I WYPROWADZIĆ PRZEZ ŚCIANE PONAD DACH .

PRZEWODY NR.15 , 17 , 18 , 19 NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOEWJ WEWNĘTRZNA O 150 .

MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski  
upr. nr 8734

**INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 35**

**STAN ZALECANY**



NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II PIĘTRO															WK M5	PCOG M5	WŁ M5		
I PIĘTRO	WK M3		PCOG M3		WŁ M3			PK M4	KW M4	PK M4	PGWP M4	PK M4	WŁ M4					WK M4	
PARTER		WŁ M1		WK M1		PCOG M1		PK M2	PK M2			PK M2		PGWP M2					WK M2
PIWNICA																			

LEGENDA : WK – WENTYLACJA KUCHNI , WŁ – WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG – PIEC CO GAZOWY , WP – WENTYLACJA POŁÓJ , PCOE – PIEC CO ETAŻOWY , KW – KUCHNIA WĘGLOWA , PK – PIEC KAFLOWY .

MISTRZ KOMINIARSKI  
 Paweł Komorowski  
 upr. nr 8734

Zakład Usług Kominiarskich  
Paweł Komorowski  
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin  
NIP 669-100-10-42 Regon 330552327

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 37

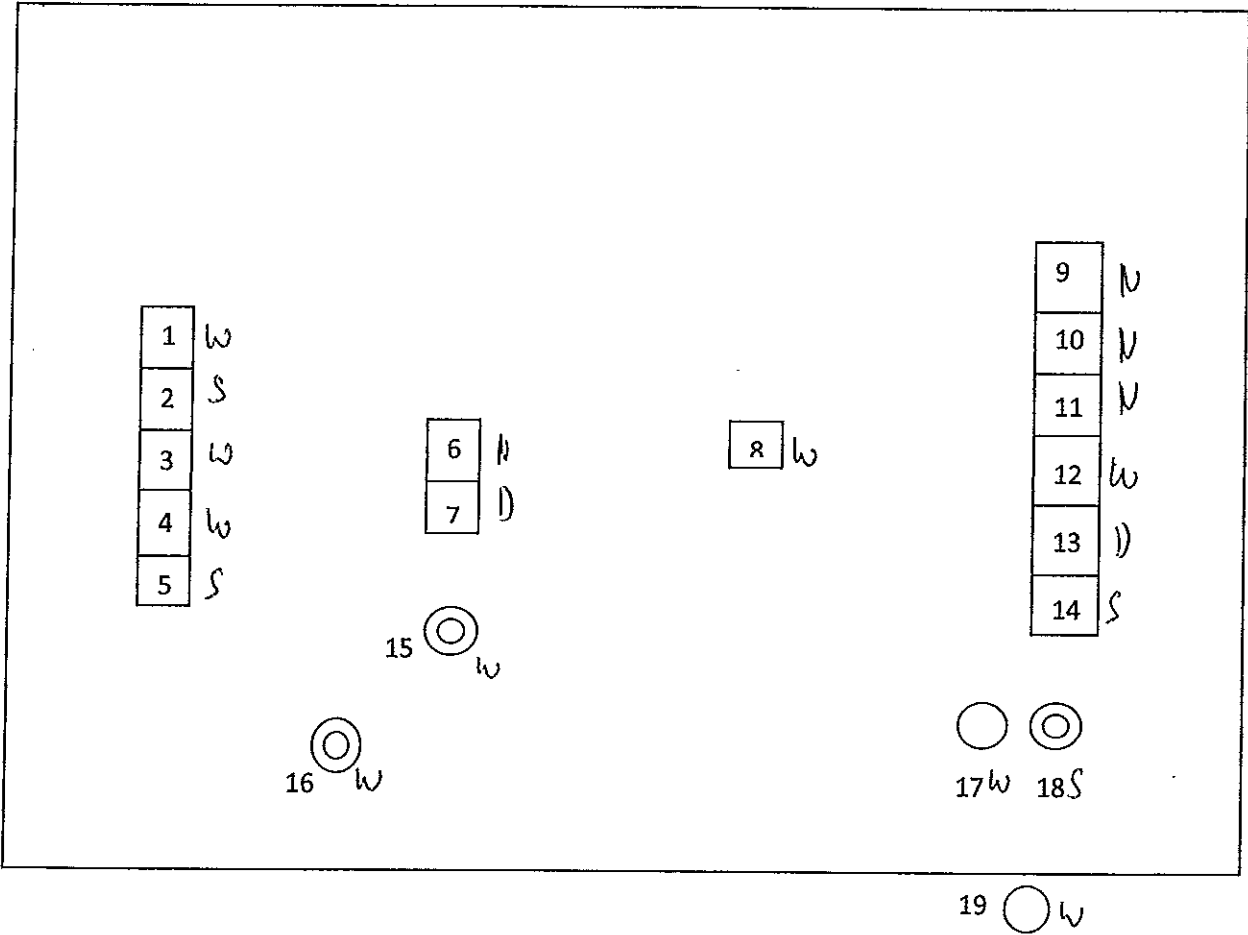

MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski  
44 71 6704

## INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 37

## STAN OBECNY

NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II PIĘTRO							PCOE M6									WK M6	WŁ M6		
I PIĘTRO			WK M3	WŁ M3	PCOG M3							WK M4					WŁ M4	PCOG M4	
PARTER			WK M1	WŁ M1				WP M2				WK M2		PGWP M2					
PIWNICA	WKOT PIW M 1	PCOG PIW M1											PCOE PIW M2						WŁ M2

LEGENDA ; WKOT – WENTYLACJA KOTŁOWNI , PIW – PIWNICA , WK – WENTYLACJA KUCHNI , WŁ – WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG – PIEC CO GAZOWY , WP – WENTYLACJA POLÓJ , PCOE – PIEC CO ETAŻOWY

## UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE :

PRZEWODY NR.17 , 19 NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ WEWNĘTRZNA O 150.

W MIESZKANIU NR.3 NALEŻY ODŁĄCZYĆ WENTYLACJE KUCHNI I ŁAZIENKI Z PRZEWODÓW MUROWSNYCH

I WYPROWADZIĆ PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ WEWNĘTRZNA O 150.

W MIESZKANIU NR.4 NALEŻY ODŁĄCZYĆ WENTYLACJE KUCHNI Z PRZEWODU NR.12 I PRZEŁĄCZYĆ DO

PRZEWODU NR.11 .

PRZEWÓD NR.10 PRZEZNACZA SIĘ NA WENTYLACJE KOTŁOWNI PIWNICY MIESZKANIE NR.2

MISTRZ KAMINIARSKI  
Paweł Kojanowski  
upr. nr 8734

**INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.BANKOWA 37**

**STAN ZALECANY**

NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II PIĘTRO							PCOE M6									WK M6	WŁ M6			
I PIĘTRO					PCOG M3						WK M4							WŁ M4	PCOG M4	
PARTER			WK M1	WŁ M1				WP M2				WK M2		PGWP M2						
PIWNICA	WKOT PIW M 1	PCOG PIW M1								WK PIW M2			PCOE PIW M2							WŁ M2

LEGENDA ; WKOT – WENTYLACJA KOTŁOWNI , PIW – PIWNICA , WK – WENTYLACJA KUCHNI , WŁ – WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG – PIEC CO GAZOWY , WP – WENTYLACJA POŁÓJ , PCOE – PIEC CO ETAŻOWY

MISTRZ KOMINIARSKI  
 Paweł Komorowski  
 upr. nr 8734