

licznik w 17a




UWAGA - w przypadku liczników obrotowych przygotować miejsce na zegar sterujący.

"Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie i demontaż istniejącego układu pomiarowego
 O zgodę na rozplombowanie i demontaż istniejącego układu pomiarowego należy wystąpić przed terminem przystąpienia do robót (1-3 dni) i uzyskać na to piszącą zgodę."

UL. WOJSKA POLSKIEGO 87


"Uwaga: Wprowadzenia i podłączenia wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do urządzeń stanowiących własność ENEA Operator Sp. z o.o. wykonają ze strony podmiotu przyłączonego osoby z ważnymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego zezwolenia na prace wydane przez Rejon Dystrybucji Szczecin lub odpowiednia służby właściciela Sieci, po otrzymaniu zlecenia."

1. proj.tablice podlicznikowe zabudowane na klatce schodowej w wskrzynce z drzwiczkami metalowymi i wziernikiem TL. Wysokość odczytu $h=0,8-1,8m$ od podłoża
2. Dodatkowa ochrona przed porażeniem samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-ICE 60364-4-41
3. WLZ prowadzić w miejscach ogólnodostępnych w rurach. Nieciąć żył na zaciskach
4. Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziomu
5. Przed zakryciem zgłosić WLZ do odbioru w Rejonie Energetycznym
6. Szafki licznikowe na klatce schodowej zamykać na zamek odbiorcy

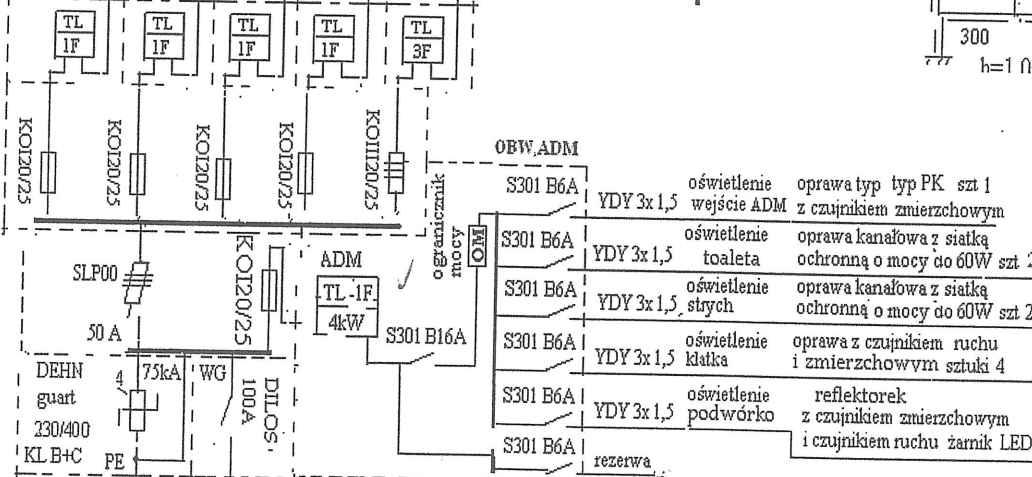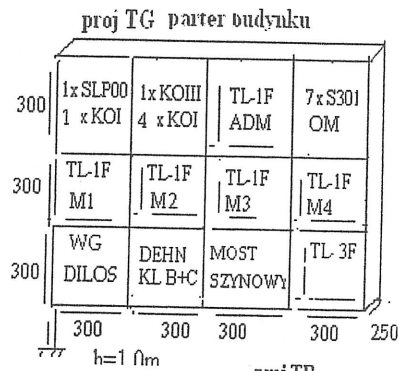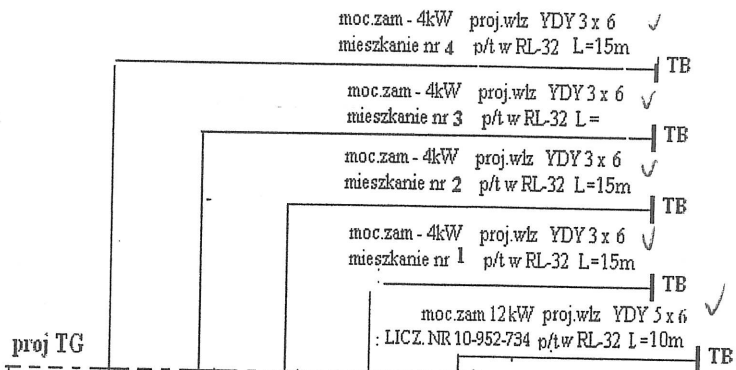

proj TB

 Tablica TB n/t-p/t
 Obudowa ośmio modułowa z szynką + 3 x S301 B16A

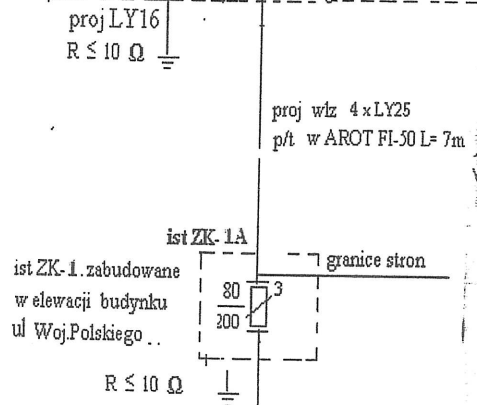

Szafa niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007r. oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak Modernizacja WLZ, TG, TP, UP, Z... z dnia 06.11.2012 do układu pomiarowo-mierzalowego włącznie.
 Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia.
 Sprawdzenie przedłuża się na podstawie pisma
 Znak..... do dnia.....
 Szczecin, dnia 29.04.2012 podpis.....

ENEA Operator Sp. z o.o.
 Oddział Dystrybucji Szczecin
 Rejon Dystrybucji Szczecin
 Młodszy Specjalista ds. Układów Pomiarowych
 Maciej Krudziński

mż. Andrzej Szydo
 uprawniony do wykonywania
 prac pomiarowo-kontrolnych
 Nr 4205

P.T	Proj. modernizacja WLZ, TG, TP, TL, OBW.ADM
ADRES	Police ul. Wojska Polskiego 87
INWESTOR	Z. G. K i M Police ul. Bankowa 18
OPRACOWAŁ	Andrzej Szydo

466