


Zakład Usług Kominiarskich
Paweł Komorowski
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
NIP 669-108-13-42 Regon 330552327

GRZYBOWA 2

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

5.06.2014

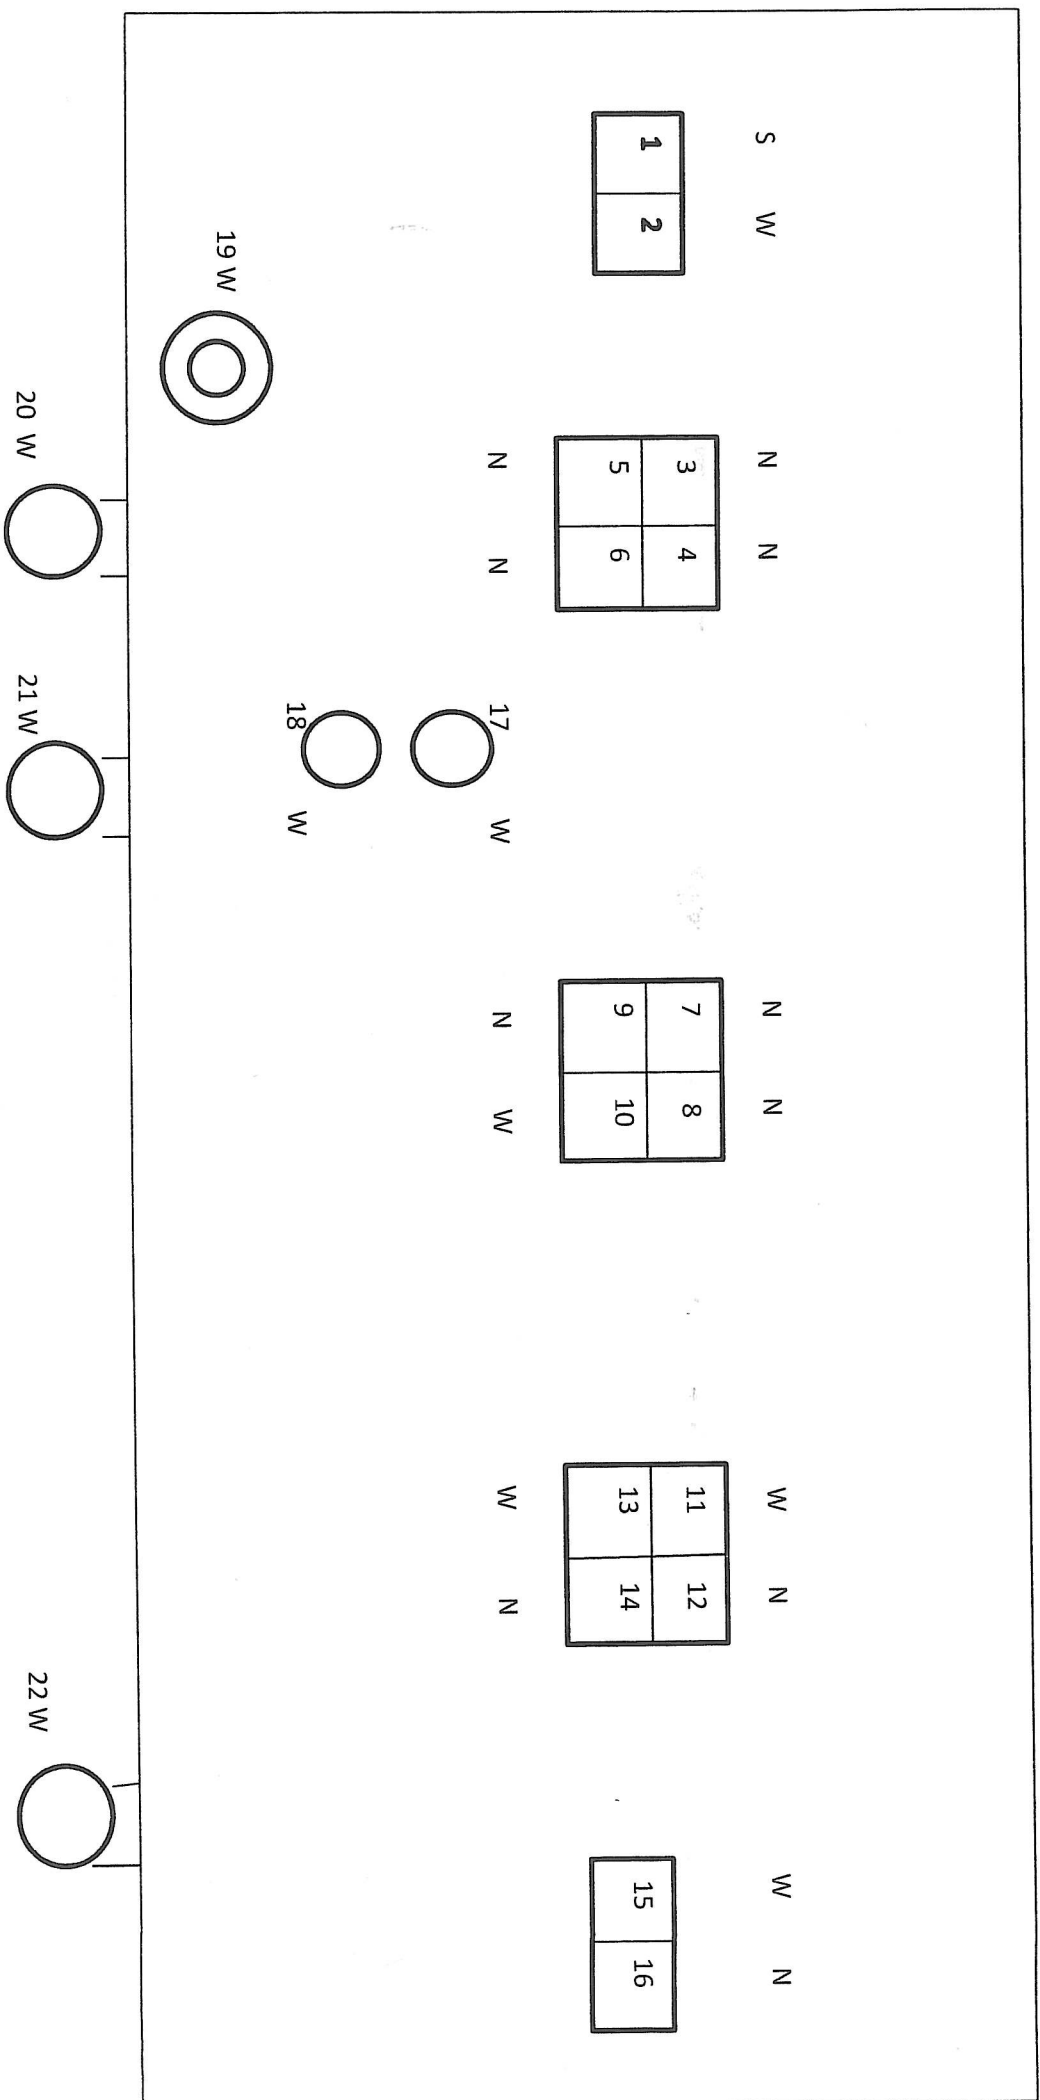

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

STAN OBECNY ul. GRZYBOWA 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
li p.																WŁ M- 19	WK M- 19				
I p.	PGWP M-3 M-4								WK M-1			WK M-8						WŁ M-3	WŁ M-3	WŁ M-2	WP M-7
P A R T E r										WEN.SALI BIURO PODRÓŻY											

LEGENDA: PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPEŁYWOWEJ, WK-WENTYLACJA KUCHNII, WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI, WP-WENTYLACJA POKÓJ

MISTRZ KOMINIARSKI
 Paweł Komorowski
 upr. nr 8734
 3 06 2016

STAN ZALECANY ul. GRZYBOWA 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
li p.																WŁ M- 19	WK M- 19				
I p.	PGWP M-3	WK M-4							WK M-1			WK M-8			WŁ M- 11			WŁ M-3	WŁ M-3	WK M-2	WP M-7
P A R T E r										WEN.SALI BIURO PODRÓŻY											

LEGENDA: PGWP-PIECYK GAZOWY PRZEPEŁYWOWEJ, WK-WENTYLACJA KUCHNII, WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI, WP-WENTYLACJA POKÓJ

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE ul. GRZYBOWA 2

- 1) M-1 ,2 –WSPÓLNE WC, WYKONAĆ WENTYLACJE Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1 szt, I WYPROWADZIĆ PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH
- 2) M-2 WENTYLACJE KUCHNII WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt, PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH
- 3) M-3 ZAMUROWAĆ WENTYLACJE KUCHNI W KOMINIE ,I WENTYLACJE KUCHNI WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt .PRZEZ STROP PONAD DACH
- 4) M-7 W POKOJU NALEŻY WYKONAĆ WENTYLACJE Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt ,PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH
- 5) WENTYLACJE KUCHNII NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt .PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH - *NEA*
- 6) M- 7,8,11,12 WC WSPÓLNE –WYKONAĆ WENTYLACJE Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt ,PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH
- 7) M-16 WENTYLACJE KUCHNI WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1szt ,PRZEZ STROP PONAD DACH
- 8) M-17 WENTYLACJE KUCHNI WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWE OCIEPLONEJ 1szt ,PRZEZ STROP PONAD DACH
- 9) M 16,17 WC WSPÓLNE –WENTYLACJE WC NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 1 szt ,PRZEZ STROP PONAD DACH
- 10) M-18 WNTYLACJE KUCHNI I ŁAZIENKI NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 2szt , PRZEZ STROP PONAD DACH
- 11) M-19 WENTYLACJE KUCHNI I ŁAZIENKI NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 2 szt ,PRZEZ STROP PONAD DACH
- 12) M-20 WENTYLACJE KUCHNI I ŁAZIENKI NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 2 szt ,PRZEZ STROP PONAD DACH
- 13) WENTYLACJE WC LOKALI UŻYTKOWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ 5 szt ,PO ELEWACJI PONAD DACH.

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

3.06 2204