


zatemnik nr 17a

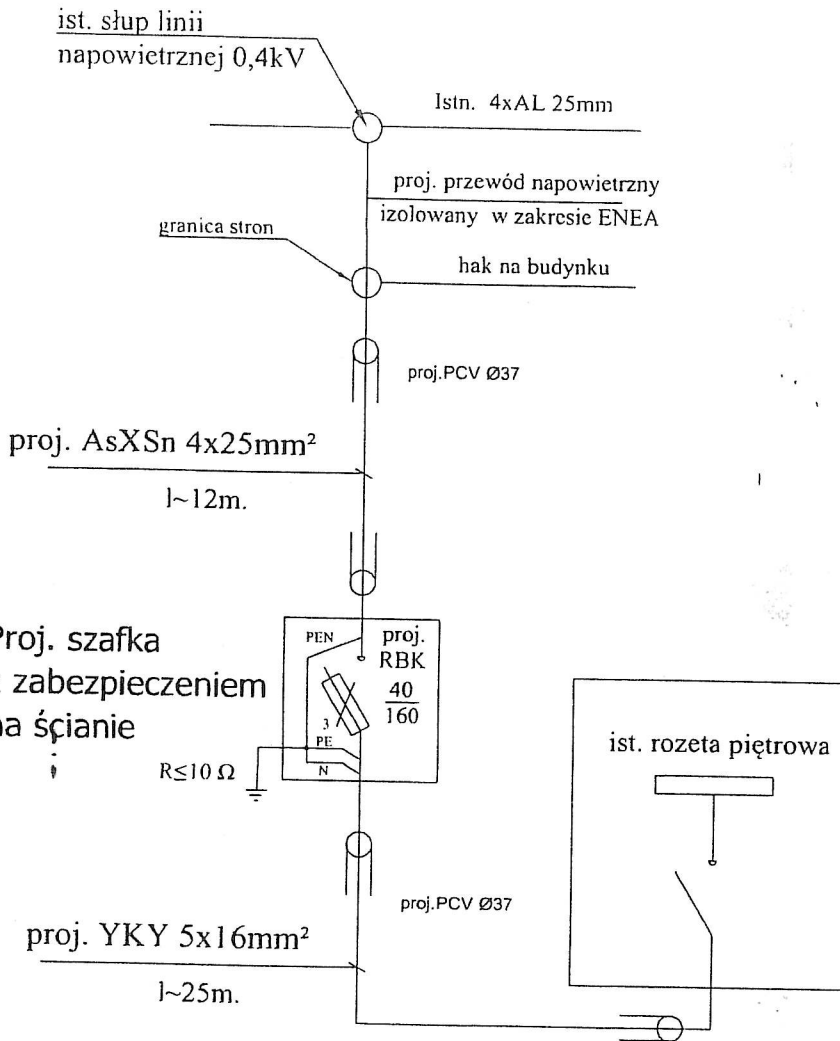

ZAPISANA W KSIĘGCE PROJEKTOWEJ

Składowy niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dn. 04.05.2007r. oraz innymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje w zakresie podziemnych i nadziemnych linii napowietrznych i przyłączeń zasilających. *Wojciech...*

Podpisz w formie technicznej
dokonać aktualizacji
planów sieci 0,4 kV
w Sekcji Rozwoju
Branży Dystrybucji Szczecin,
z uwagi na
Wojciech...

- UWAGA :**
1. Ochrona od porażień samoczynne szybkie wyłączenie
 2. WLZ przed zakryciem (zatynkowaniem) zgłosić do odbioru w ENEA.
 3. Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziemienia

Temat: Modernizacja przyłącza energetycznego przy ociepleniu budynku wielorodzinnego w Policach przy ul. Palmowej 11			
Rodzaj opracowania SCHEMAT IDEOWY			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	Tomasz Kartanowicz	<i>Tomasz Kartanowicz</i>	03.2014