


Zatwierdzenie nr 16

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY NADBRZEŻNA 22 POLICE 28.09.2014

Zakład Usług Kominiarskich
Paweł Komorowski
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
NIP 669-108-10-42 Regon 330552327

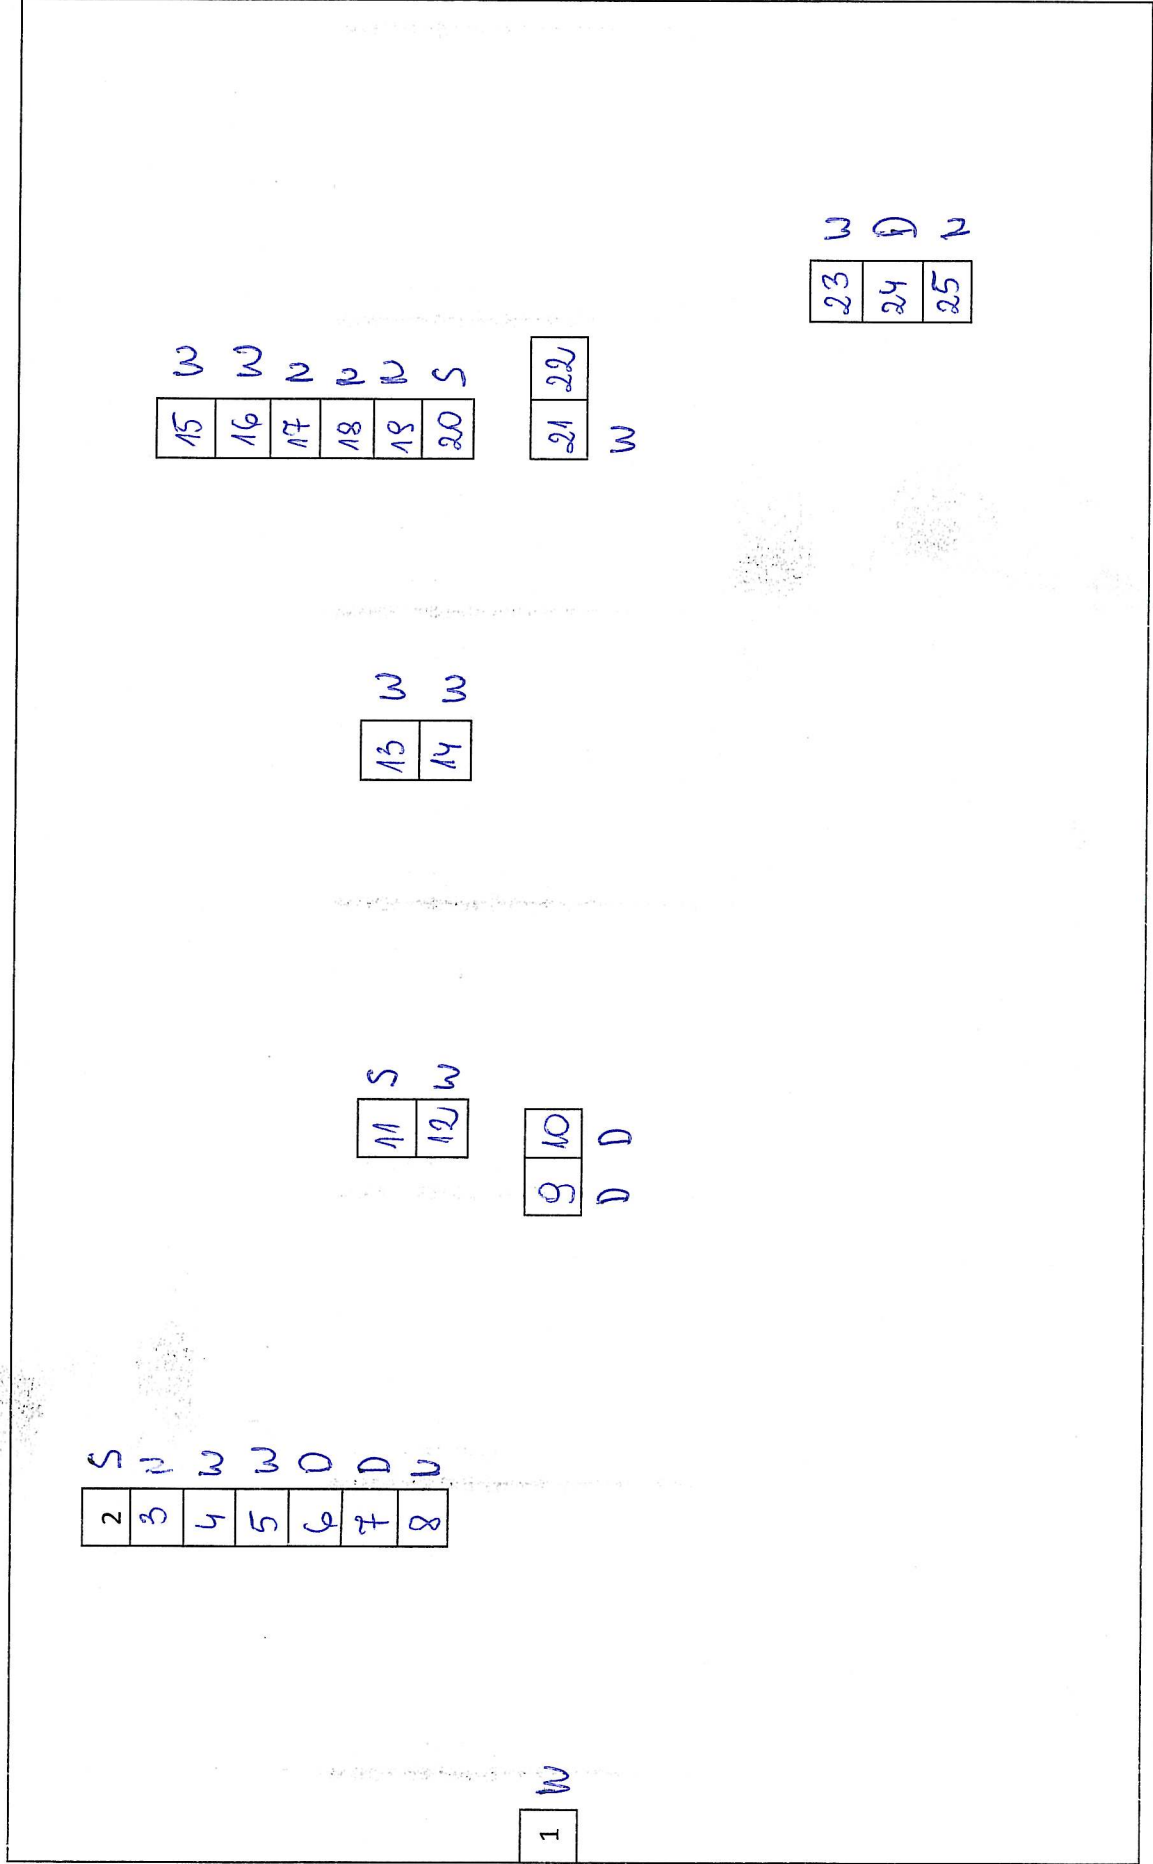

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734



STAN OBECNY

NR. przewodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
DROŻNOŚĆ	9,5 m	7,5m	2,5 m	10m	10,5 m	10,5 m	10,5 m	8 m	4m	4m	7m	9m	10m	4m	5,5 m	11 m	6 m	4m	4,5 m	10,5 m	8m	11 m	4,5 m	6 m	5,5 m	
I PIĘTRO	WP M-5		WK M-5				K M-5		PK M-4	PK M-4	PGW P M-5	WŁ M-5	PGW P M-3	WŁ M-3	WK M-3						WŁ M-4		WK M-4		K M-4	
PARTER		PCO G M-1										WŁ M-1		WŁ M-2		WK M-2				PCO G M-2						
PIWNICA				W PRALNIA		PP																				

LEGENDA :WP-WENTYLACJA POKÓJ ;WK-WENTYLACJA KUCHNI ;K-KOMINEK ;PK-PIEC KAFLOWY ;WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI ;PGWP-PIECYK GAZOWY
WODY PRZEPEŁYWOWEJ ;W-WENTYLACJA ;PP-PIEC PRALNICZY

STAN ZALECANY

NR. przewodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
DROŻNOŚĆ	9,5 m	7,5m	2,5 m	10m	10,5 m	10,5 m	10,5 m	8 m	4m	4m	7m	9m	10m	4m	5,5 m	11 m	6 m	4m	4,5 m	10,5 m	8m	11 m	4,5 m	6 m	5,5 m
I PIĘTRO	WP M-5		WK M-5				K M-5		PK M-4	PK M-4	PGW P M-5		PGW P M-3		WK M-3						WŁ M-4		WK M-4		K M-4
PARTER		PCO G M-1			WK M-1							WŁ M-1		WŁ M-2		WK M-2				PCO G M-2					
PIWNICA				W PRALNIA		PP																			

LEGENDA :WP-WENTYLACJA POKÓJ ;WK-WENTYLACJA KUCHNI ;K-KOMINEK ;PK-PIEC KAFLOWY ;WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI ;PGWP-PIECYK GAZOWY
 WODY PRZEPŁYWOWEJ ;W-WENTYLACJA ;PP-PIEC PRALNICZY

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE :

WENTYLACJE ŁAZIENKI MIESZKANIE NR.5 PRZEWÓD NR.12 NALEŻY ODŁĄCZYĆ I WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ I WYPROWADZIĆ PRZEZ STROP PONAD DACH.

WENTYLACJE ŁAZIENKI MIESZKANIE NR.3 PRZEWÓD NR.14 NALEŻY ODŁĄCZYĆ I WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ I WYPROWADZIĆ PRZEZ STROP PONAD DACH.