
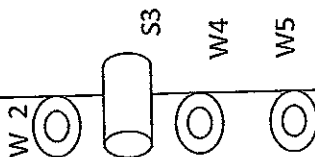



Zakład Usług Kominarskich
Paweł Komorowski
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
NIP 689-108-18-42 Regon 330552327

POLICE 07.12.2015

**INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. WODNA 2 POLICE
STAN OBECNY**




MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

Zakład Usług Kominiarskich
Paweł Komorowski
ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
NIP 689-108-18-42 Regon 330652327

**INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. WODNA 2 POLICE
STAN ZALECANY**

POLICE 07.12.2015

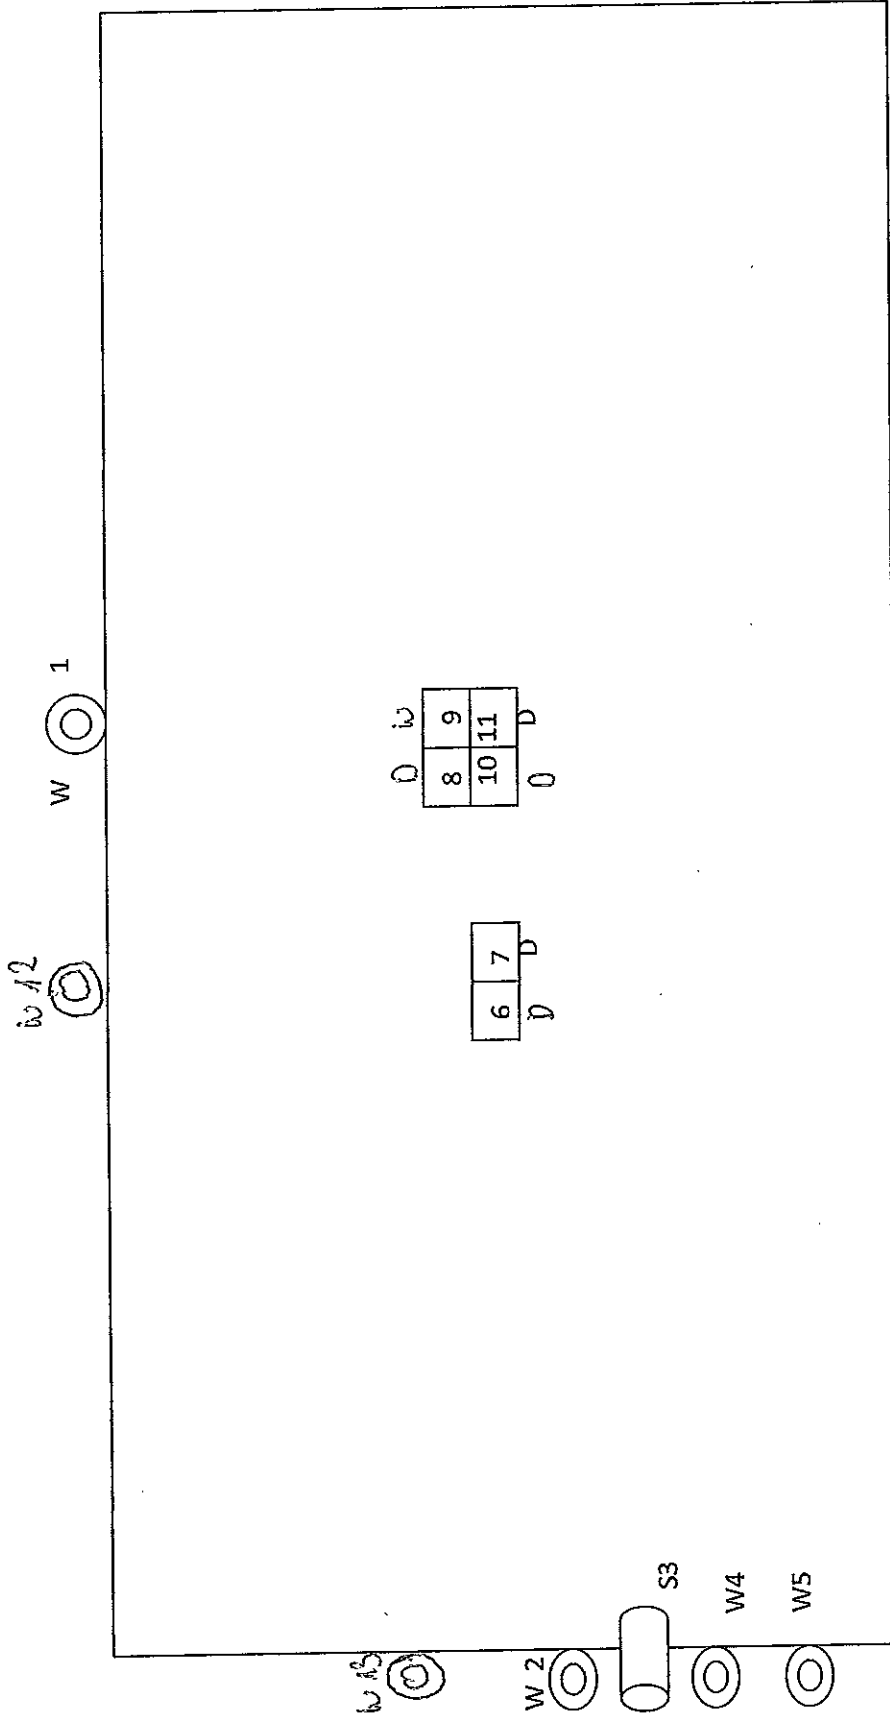

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. WODNA 2 POLICE

POLICE 07.12.2015

STAN ZALECANY

| NUMER PRZEWODU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| II PIĘTRO | | | | | | | | WĘDZARNIA | | | PK M3 | | |
| I PIĘTRO | | | | WK M3 | | KOZA M3 | | | WK M4 | KW M4 | PK M4 | WŁ M4 | WŁ M3 |
| PARTER | WK M2 | WŁ M1 | PCOG M1 | | WK M1 | | PK M1 | | | | PK 2 | | |

LEGENDA : WK – WENTYLACJA KUCHNI , WŁ - WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG – PIEC CO GAZOWY , PK – PIEC KAFLOWY , KW- KUCHNIA WĘGLOWA

MISTRZ KOMINIARSKI
 Paweł Komorowski
 upr. nr 8734

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. WODNA 2 POLICE

POLICE 07.12.2015

STAN OBECNY

| NUMER PRZEWODU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|--|
| II PIĘTRO | | | | | | | | WĘDZARNIA | | | | |
| I PIĘTRO | | | | WK M 3 | | KOZA M3 | | | WK M4 | KW M4 | PK M4 | |
| PARTER | WK M 2 | WŁ M 1 | PCOG M1 | | WK M 1 | | PK M1 | | | | PK 2 | |

LEGENDA : WK – WENTYLACJA KUCHNI, WŁ – WENTYLACJA ŁAZIENKI, PCOG – PIEC CO GAZOWY, PK – PIEC KAFLOWY, KW- KUCHNIA WĘGLOWA

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE : BRAK WENTYLACJI ŁAZIENKI MIESZKANIE NR.3, 4

WENTYLACJE ŁAZIENKI NALEŻY WYKONAĆ Z RURY NIERDZEWNEJ DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ WEWNĘTRZNA O 150 .

MASTRZ KOMINIARSKI
 Paweł Komorowski
 426/11 8794