


konstrukcja wsporcza pod systemową
ramę wsporczą centrali wentylacyjnej
rama z rur stalowych ocynkowanych
150/250/8mm
wsparta na słupach żelbetowych

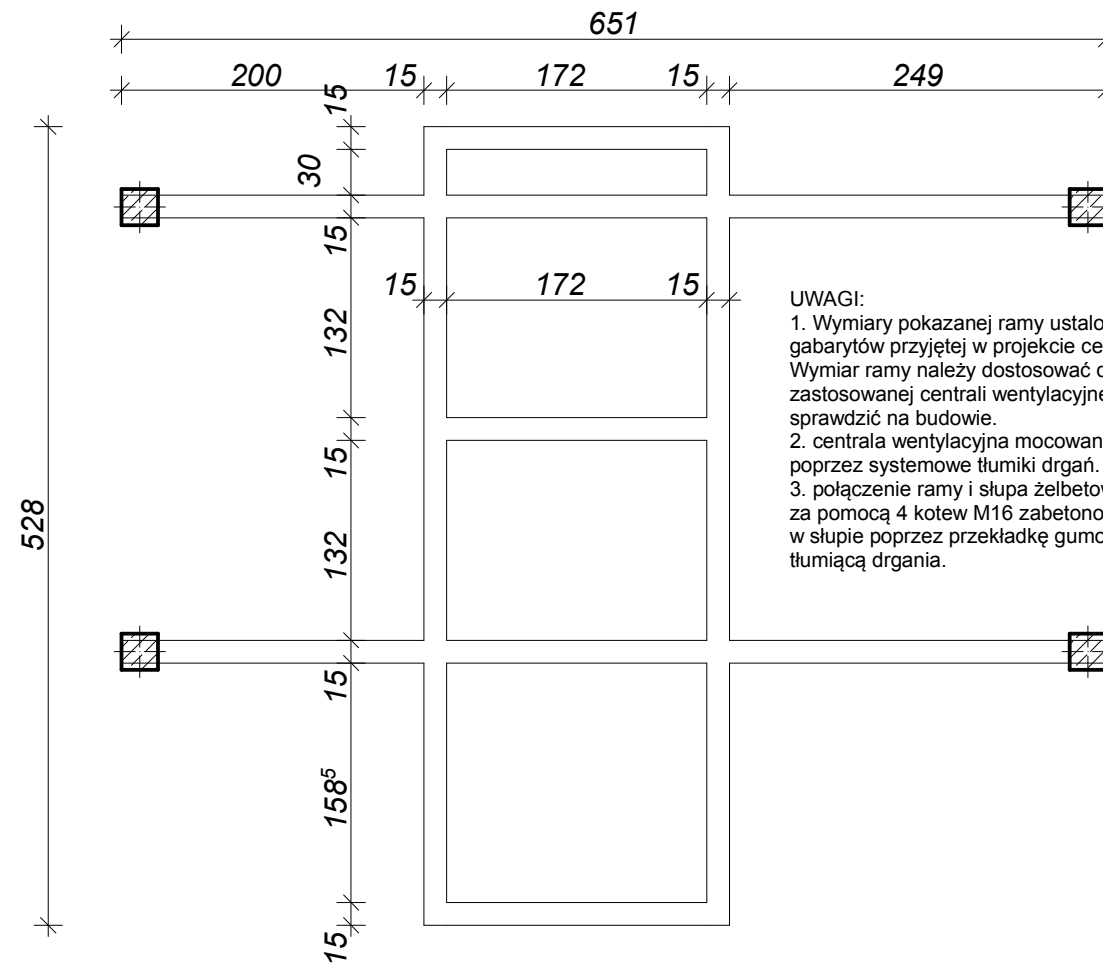

- UWAGI:
1. Wymiary pokazanej ramy ustalono na podstawie gabarytów przyjętej w projekcie centrali wentylacyjnej. Wymiar ramy należy dostosować do gabarytów zastosowanej centrali wentylacyjnej, rozstaw słupów sprawdzić na budowie.
 2. centrala wentylacyjna mocowana do ramy stalowej poprzez systemowe tłumiki drgań.
 3. połączenie ramy i słupa żelbetowego za pomocą 4 kotew M16 zabetonowanych w słupie poprzez przekładkę gumową gr. 2cm tłumiącą drgania.