



PATCHPANEL kat. 5e

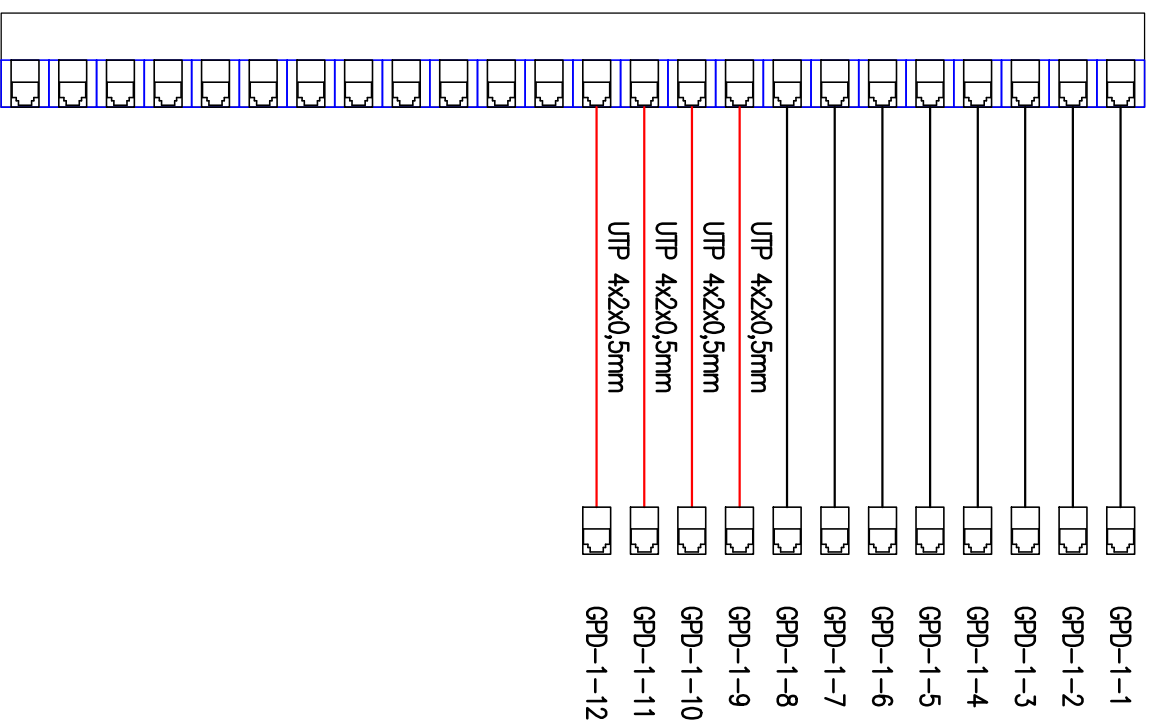

WIDOK SZAFY RACK

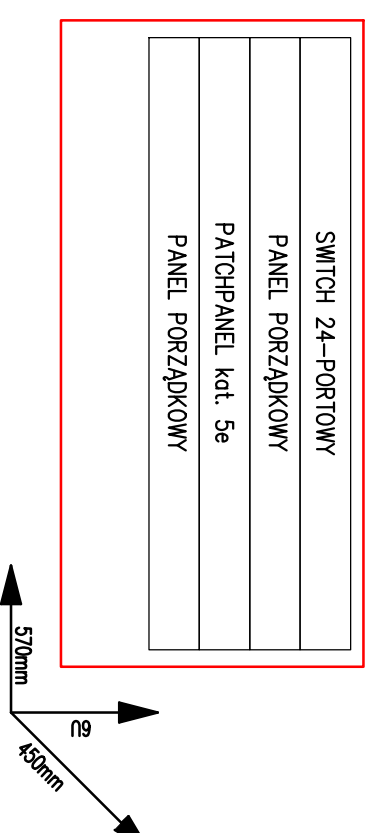

- UMIAGI:
- 1) INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI UTP 4x2x0,57MM kat. 5e
 - 2) OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY TYPU LEGRAND MOSAIC LUB O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH

PW:			
SCHEMAT INST. TELETECHNICZNEJ			
INWESTYTOR:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 31, dz. nr 3132, 2085/11 doręb 0016, Police		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
INST. ELEKTRYCZNE gf. projektant:	mgr inż. Piotr MARCOWSKI	ZAP/0218/PKCE/11	<i>Deus</i>
INST. ELEKTRYCZNE sprawdził:	mgr inż. Marcin PIĄTKOWSKI	ZAP/0125/PKCE/11	<i>Mp</i>
INST. ELEKTRYCZNE opracował:	inż. Rafał HYŹKO		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIPOT www.mipot.pl, pracownia@mipot.pl ul. Sowińskiego 24, 76-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884	DATA:	11.2016	
	SKALA:	1:50	
	NR RYS.:	IE19	