


Średnica wpustu DN500
Grubość 60 mm
Klasa betonu C35/45
Nasiąkliwość <5%
Wytrzymałość na obciążenia 50 kN
Norma PN-EN 1917:2004

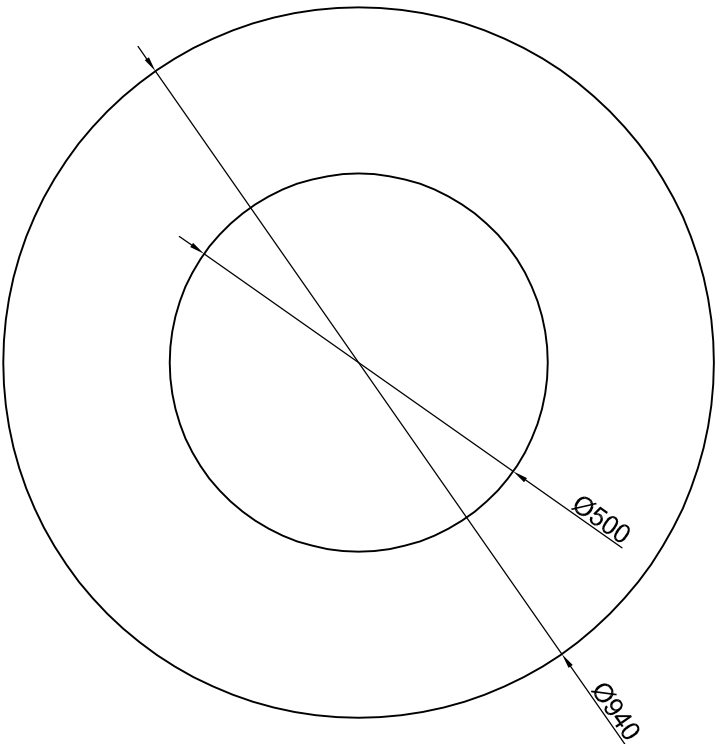

Inwestor: GMINA POLICE				
UL. STEFANA BATOREGO 3 72-010 POLICE				
NAZWA I ADRES obiektu budowanego PRZEBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. PIASKOWEJ				
W POLICACH OBREB POLICE 16, NR DZ. 2132/9				
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO		SKALA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Mirosław Stasiak	LUB/0184/POOS/09		09.2020
Opracował:	mgr inż. Mirosław Stasiak	LUB/0184/POOS/09		
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Przekora	2186/Lb/84		Nrys.: S3