


-TM-  
P-12kW

WLZ - YKY 4x10mm

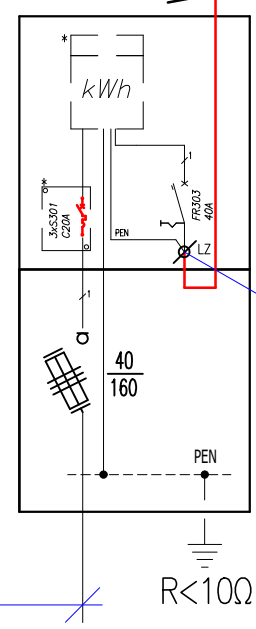

GRANICA STRON  
GRANICA EKSPLOATACJI

SIEĆ ENERGETYCZNA ENEA  
OPERATOR

- UWAGI:**
1. PRZYŁĄCZE WYKONAĆ ZGODNIE Z WTP
  2. CAŁOŚĆ ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OD ZŁĄCZA KABLOWO POMIAROWEGO W ZAKRESIE INWESTORA
  3. JAKO ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE ZASTOSOWANO WYŁĄCZNIKI SELEKTYWNE 3X S311/C25
  4. LICZNIKI 1-STREFOWE 3-FAZOWE DOSTARCZY RD SZCZECIN, PO ZAWARCIU UMOWY O DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁOWYCH.
  5. W ROZDZ. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE O CZUŁOŚCI 30mA
  6. OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ:
    - DOCELOWO UZIOM POGRAŻANY
    - OCHRONĘ PRZEPIĘCIOWĄ KLASY C
  7. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRADEM ELEKTRYCZNYM POPRZEC SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W CZASIE MAX 5S.
  8. NA ODBIÓR PRZYŁĄCZA DOSTARCZYĆ PROTOKÓŁ POMIARÓW REZYSTANCJI UZIEMIENIA
  9. WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE

UKŁAD SIECI TN-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC  
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

PW: <b>SCHEMAT ZASILANIA</b>			
INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 173 obręb 0010 Tatynia, gmina Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
gl. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/PQOE/11		
sprawił:	mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11		
opracował:			
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MIŁO7</b> www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	06.2020
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	<b>IE1</b>