




ROZDZ. RG

ZAKRES MODERNIZACJI

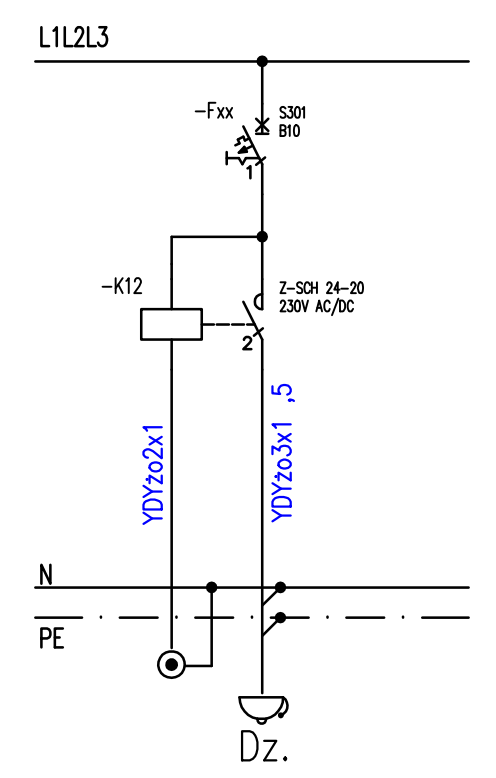


LEGENDA:

- Dz.  - DWONEK SZKOLNO-ALARMOWY DUŻY 230VAC
-  - PRZYCISK DZWONKOWY 10A/230V

ZAKRES PRAC DOT. INSTALACJI DZWONKOWEJ:

- W ZAKRESIE PRAC JEST WYPOSAŻENIE BUDYNKU W SYSTEM DZWONKOWY, Z PRZYCISKAMI, INSTALACJĘ NALEŻY WKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x1,5, UKŁADANYM W LISTWACH INSTALACYJNYCH, ZASILANIE I STEROWANIE NALEŻY WYKONAĆ Z ROZDZ. PARTERU RG, NALEŻY ZABUDOWAĆ ZAB. TYPU S301 B10A, OREAZ STYCZNIK 230V, 25A
- DO PRZYCISKÓW NALEŻY PROWADZIĆ PRZEWODY YDYżo2x1
- SZCZEGÓŁY ZGODNIE ZE SCHEMATEM I RZUTAMI

PW:		SCHEMAT INSTALACJI OSTRZEGAWCZEJ		
INWESTYCJA:		Przystosowanie budynku do warunków p.poż.		
ADRES INWESTYCJI:		ul. Bankowa 18. Police		
		OPRACOWALI: nr upr. podpisy		
BR. SANITARNA projektant		mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA  www.mil07.pl, pracownia@mil07.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax: 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	09.2019	
		SKALA:	1:100	
		NR RYS.:	IE2	